






A berendezés működtetéséhez szükséges automatika
rendszerrel (befűjt levegő hőmérsékletre történő szabályozás), zsalumozgatóval,
hőmérőkkel, preszosztátal,
vezérlőszekrénnel, fali ki/be kapcsolóval (EPH nélkül)
4765x2160x870mm; 1221kg (+/-10%); Pvill=2x3,0kW

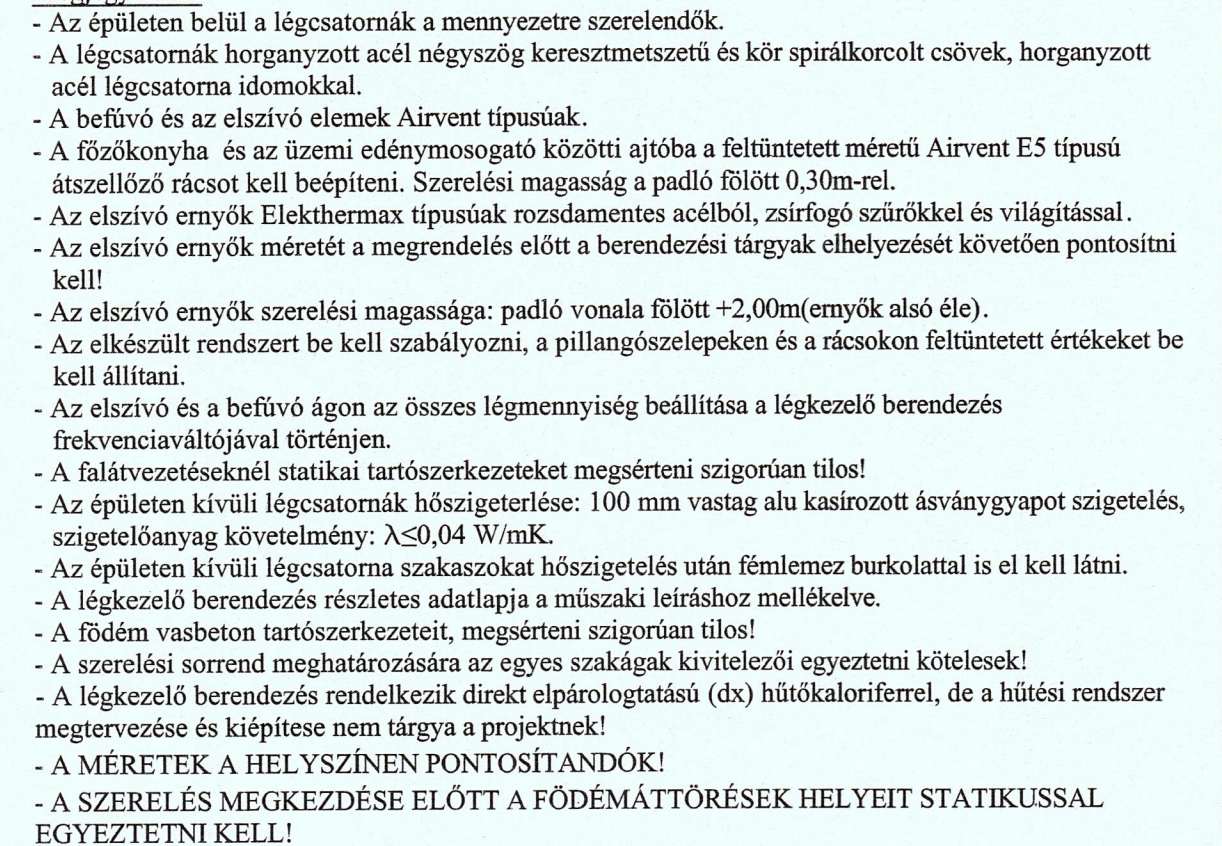

Hőszigetelés:



- A befűjt levegő hőmérséklete maximum: 22°C.
- A légkezelő berendezés vezérlése a befűjt levegő hőmérséklete alapján kerüljön beállításra.

Munka megnevezése:		BÖLCSÖDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS		 Energiacsapda Kft. Épületgépészeti Tervezés 1085 Budapest, József krt. 69. Tel/Fax: 06-56-549-207 e-mail: energiacsapda@gmail.com
Beruházó:		Kunszentmárton Város Önkormányzata 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		
Megrendelő:		A.D. Mérnöki Iroda Kft 5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a		
Tárgy:		Szellőzés Metszetek		
Helyszín:		Bölcsöde épület 5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep, hrsz.: 1165/13.		Tervfajta: Kiviteli terv
Tervező:		Tervező:		Munkaszám: 009/2016
 Galsi Viktor Tibor Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 6. 4./17. G-16-0835		 Kovács Róbert Törökország, Szabó R. u. 16. G-16-0897		Rajzszám: GSZ-03
				Kiadás dátuma: 2016-05-17
				Méretarány: 1:50