


EGYVONALAS KAPCSOLÁSI RAJZ

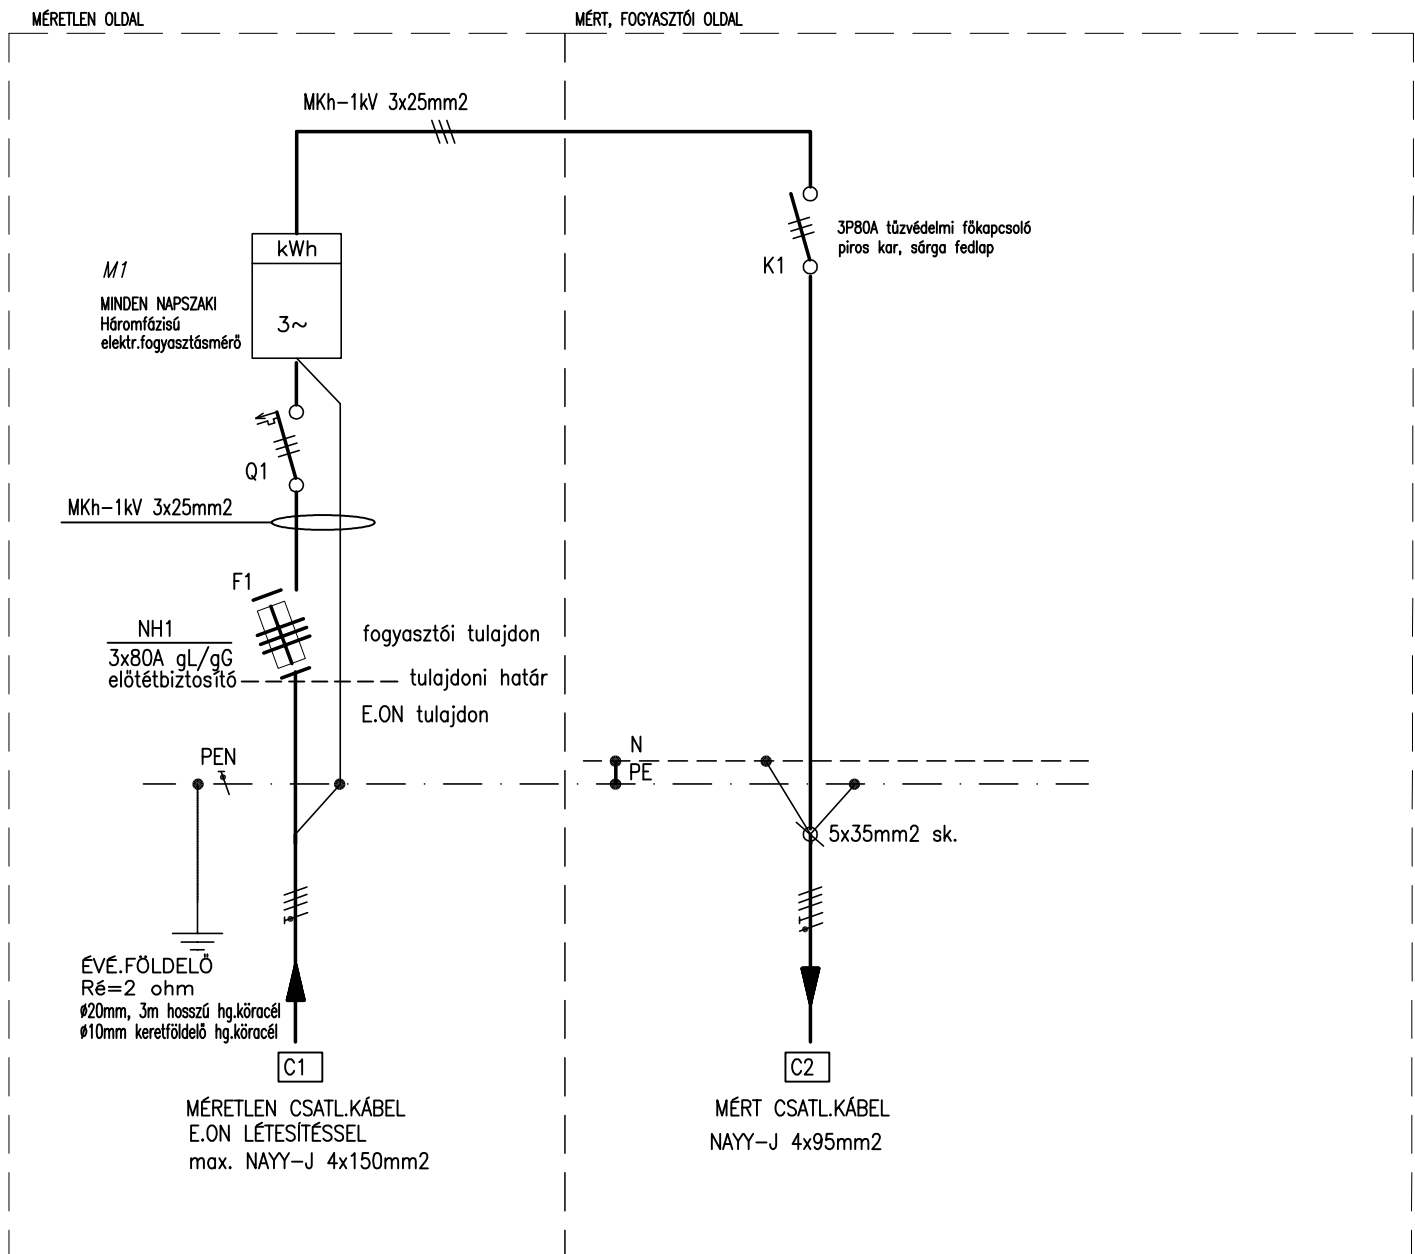

FESZÜLTSG: 3x400/230V

FREKVENCIA: 50Hz

ÉRINTÉSVÉDELMI MÓD: TN (NULLÁZÁS) az MSZ HD 60364 szerint.

**CSATLAKOZÁSI ÁRAMERŐSSÉG: - meglévő: 3x20A
- igényelt: 3x63 A**

Tervező:		<div>REKONTERV</div> <div>REKONTERV TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.</div> <div>5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu</div> <div>Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549</div>			
Építető :		Generál tervező :		Munkaszám:	
Kunszentmárton Város Önkormányzata		A.D. Mérnöki Iroda Kft		77/16.	
5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1.		5435 Martfű, Gesztenye sor 1/a			
Munka megnevezése:				Tervfajta:	
BÖLCSŐDE ÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS				VILLAMOS KIVITELI	
Építés helye:				Lépték:	
5440 Kunszentmárton, Széchenyi lakótelep HRSZ: 1165/13				1:10	
Rajz megnevezése:				Rajzsorszám:	
VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRÉS TERVE				EV-5	
EGYVONALAS KAPCSOLÁSI RAJZ					
Felelős villamos tervező:		Tervező munkatárs:		Lapszám:	Összes lap:
NAGY ATTILA		JUHÁSZ-NAGY GÁBOR		1	2
V-16-0678					
Kelt:					
2016.05.					
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.					